Proizvodi po narudžbi: Formulari za upit/narudžbu
Kombinirani polazno-povratni razdjelnici - HV 60-500

MARAVIĆ d.o.o. INŽENJERING I KONSTRUKCIJE

UPIT / NARUDŽBA RAZDJELNIKA

Kombinirani polazno-povratni razdjelnici

MIK RAZDJELNICI

KOMBINIRANI RAZDJELNICI
HV 60 ... HV 500

Ver. 2007-00

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

VELIČINA KOMORE	PRIKLJUČCI GRUPA	KOTLOVSKI PRIKLJUČAK*	PROTOK TOPLE VODE	TOPLINSKA SNAGA pri Δt=20°C
☐ 60	do DN 32	do DN 40	do 3,5 m³/h	do 75 kW
☐ 80	do DN 40	do DN 50	do 6 m³/h	do 135 kW
☐ 100	do DN 50	do DN 65	8,5-11 m³/h	190-250 kW
☐ 120	do DN 65	do DN 80	14-18 m³/h	320-410 kW
☐ 160	do DN 80	do DN 100	18-32 m³/h	410-725 kW
☐ 200	do DN 100	do DN 125	32-42 m³/h	725-950 kW
☐ 250	do DN 125	do DN 150	49-72 m³/h	1100-1650 kW
☐ 300	do DN 150	do DN 200	72-114 m³/h	1650-2600 kW
☐ 350	do DN 200	do DN 250	114-138 m³/h	2600-3100 kW
☐ 400	do DN 250	do DN 300	do 180 m³/h	do 4100 kW
☐ 450	do DN 300	do DN 350	do 235 m³/h	do 5300 kW
☐ 500	do DN 350	do DN 400	do 260 m³/h	do 5800 kW

***Varijante kod kojih su mogući maksimalni kotlovski priključci:**

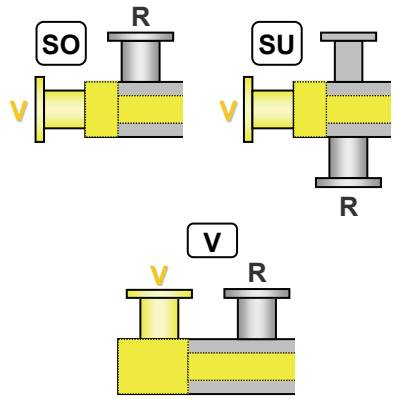

Duljina razdjelnika = _____ mm

Maksimalni pretlak = _____ bar

Max. temperatura polaza = _____ °C

☐ **Izolacija sa oplatom od pocinčanog lima**
- ☐ polistiren 25mm (samo kod HV60)
- ☐ polistiren 35mm (samo kod HV80)
- ☐ mineralna vuna 50mm
- ☐ mineralna vuna 100mm
- ☐ _____

☐ **Zidni nosač**
A = _____ mm
(Za HV 80...120: A=160 ili 220mm)

☐ **Podni nosač**
H = _____ mm



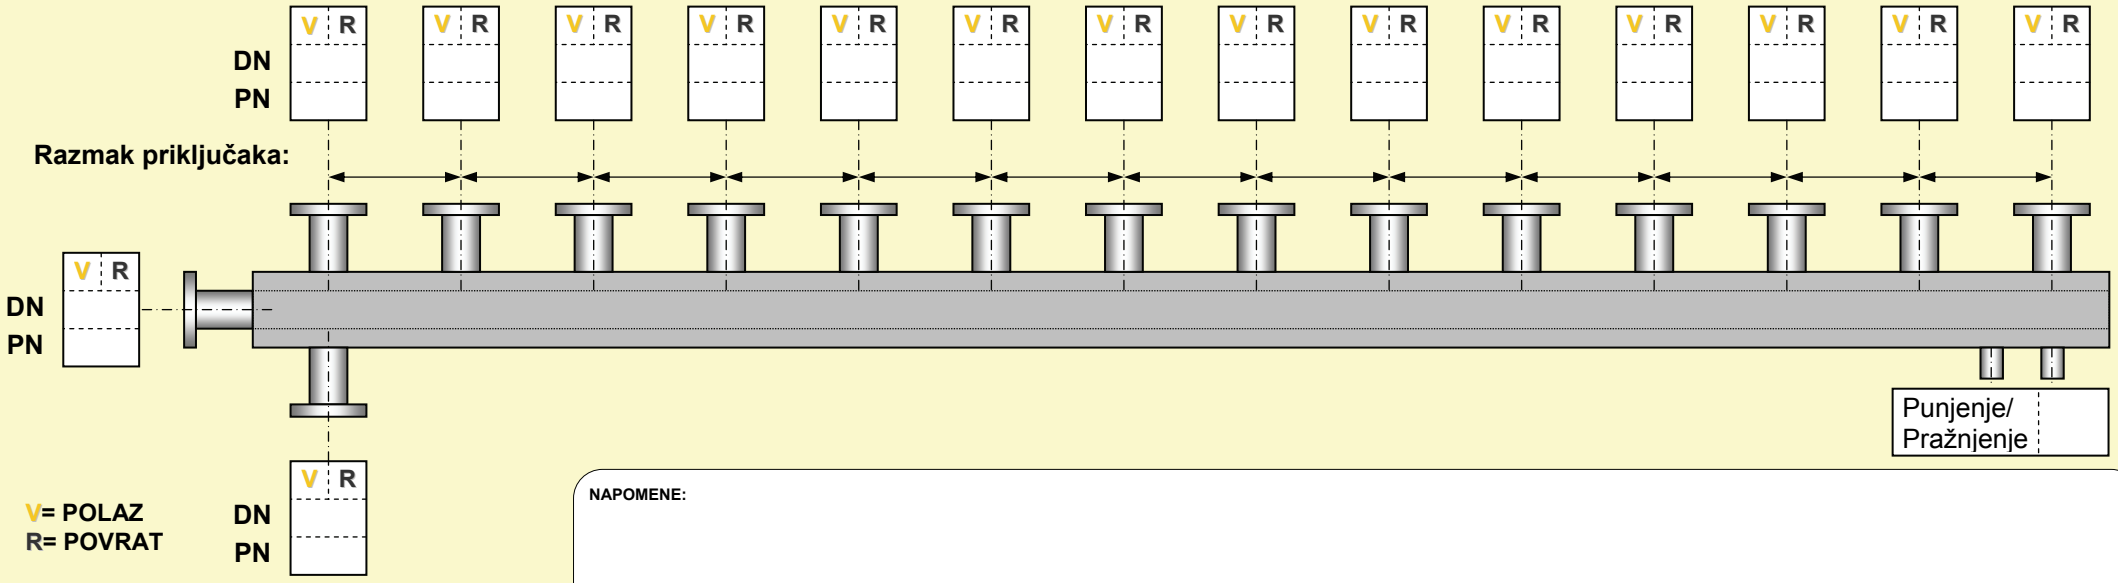

V= POLAZ
R= POVRAT

NAPOMENE:

MARING d.o.o. • HR • 40305 Nedelišće • Livadarska 53 • Tel.: +385 (0)40 821-551 • Fax: +385 (0)40 822-402, 821-446 • e-mail: maring-ck@ck.htnet.hr